



GIEPI s. r. l.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER
PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Autorizzazione Ministero Lavori Pubblici
n. 14203 del 10.12.1975 Legge 1086 del 5.11.1971

71100 FOGGIA

Via Faccolli, 25-27-29-31
Tel. 0881 748522 - Fax 0881 740570
E-mail: giepi@giepi.it
www.giepi.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

**CERTIFICATO DI PROVA
SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A.**
(secondo UNI EN 10002/1.04 e UNI ISO 10065.94)

Certificato N. **363473** del **05/08/09**
(costituito da n.1 pagina)

V.A. N. **43236** del **04/08/09**

Intestatario: **COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BA) - Piazza Martiri 23 Maggio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio - Dirigente Ing. Sabino GERMINARIO -**

Direttore dei lavori: **Non dichiarato -**

Impresa esecutrice: **Non dichiarata -**

Cantiere: **Edificio Scolastico "Ugo Foscolo" - Canosa di Puglia (BA) -**

Proprietario: **COMUNE di Canosa di Puglia (BA) -**

Caratteristiche dichiarate: **Tondo liscio -**

RISULTATI DELLA PROVA

| Diametro nominale Ø(mm) | Provino riscontrato | Diametro riscontrato Ø(mm) | Sezione riscontrata A(mm²) | Tensione snervamento f _y (N/mm²) | Tensione rottura f _t (N/mm²) | Rapporto f _y /f _{yk} | Rapporto f _t /f _y | Allungamento a rottura su 5Ø A ₅ (%) | Piegamento mandrino Ø (mm) | Raddrizzamento (*) risultato |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 14 | I | 13,80 | 149,67 | 457,01 | 666,80 | 1,06 | 1,46 | 21 | 112 | REGOLARE |

La prova è stata effettuata su n. **1** provini in data **05/08/09**

(*) Solo piegamento per provette Ø ≤ 12

Richiesta non sottoscritta dal D.L.

Marchio di laminazione
riscontrato:

TONDO LISCIO


Acciaieria: =====
=====

Osservazioni: =====

Lo Sperimentatore
(tecnico Maurizio TRIFONE)

Il Direttore e Legale Rappresentante
(dott. ing. Federico GIULIANI)

PIANO RIALZATO

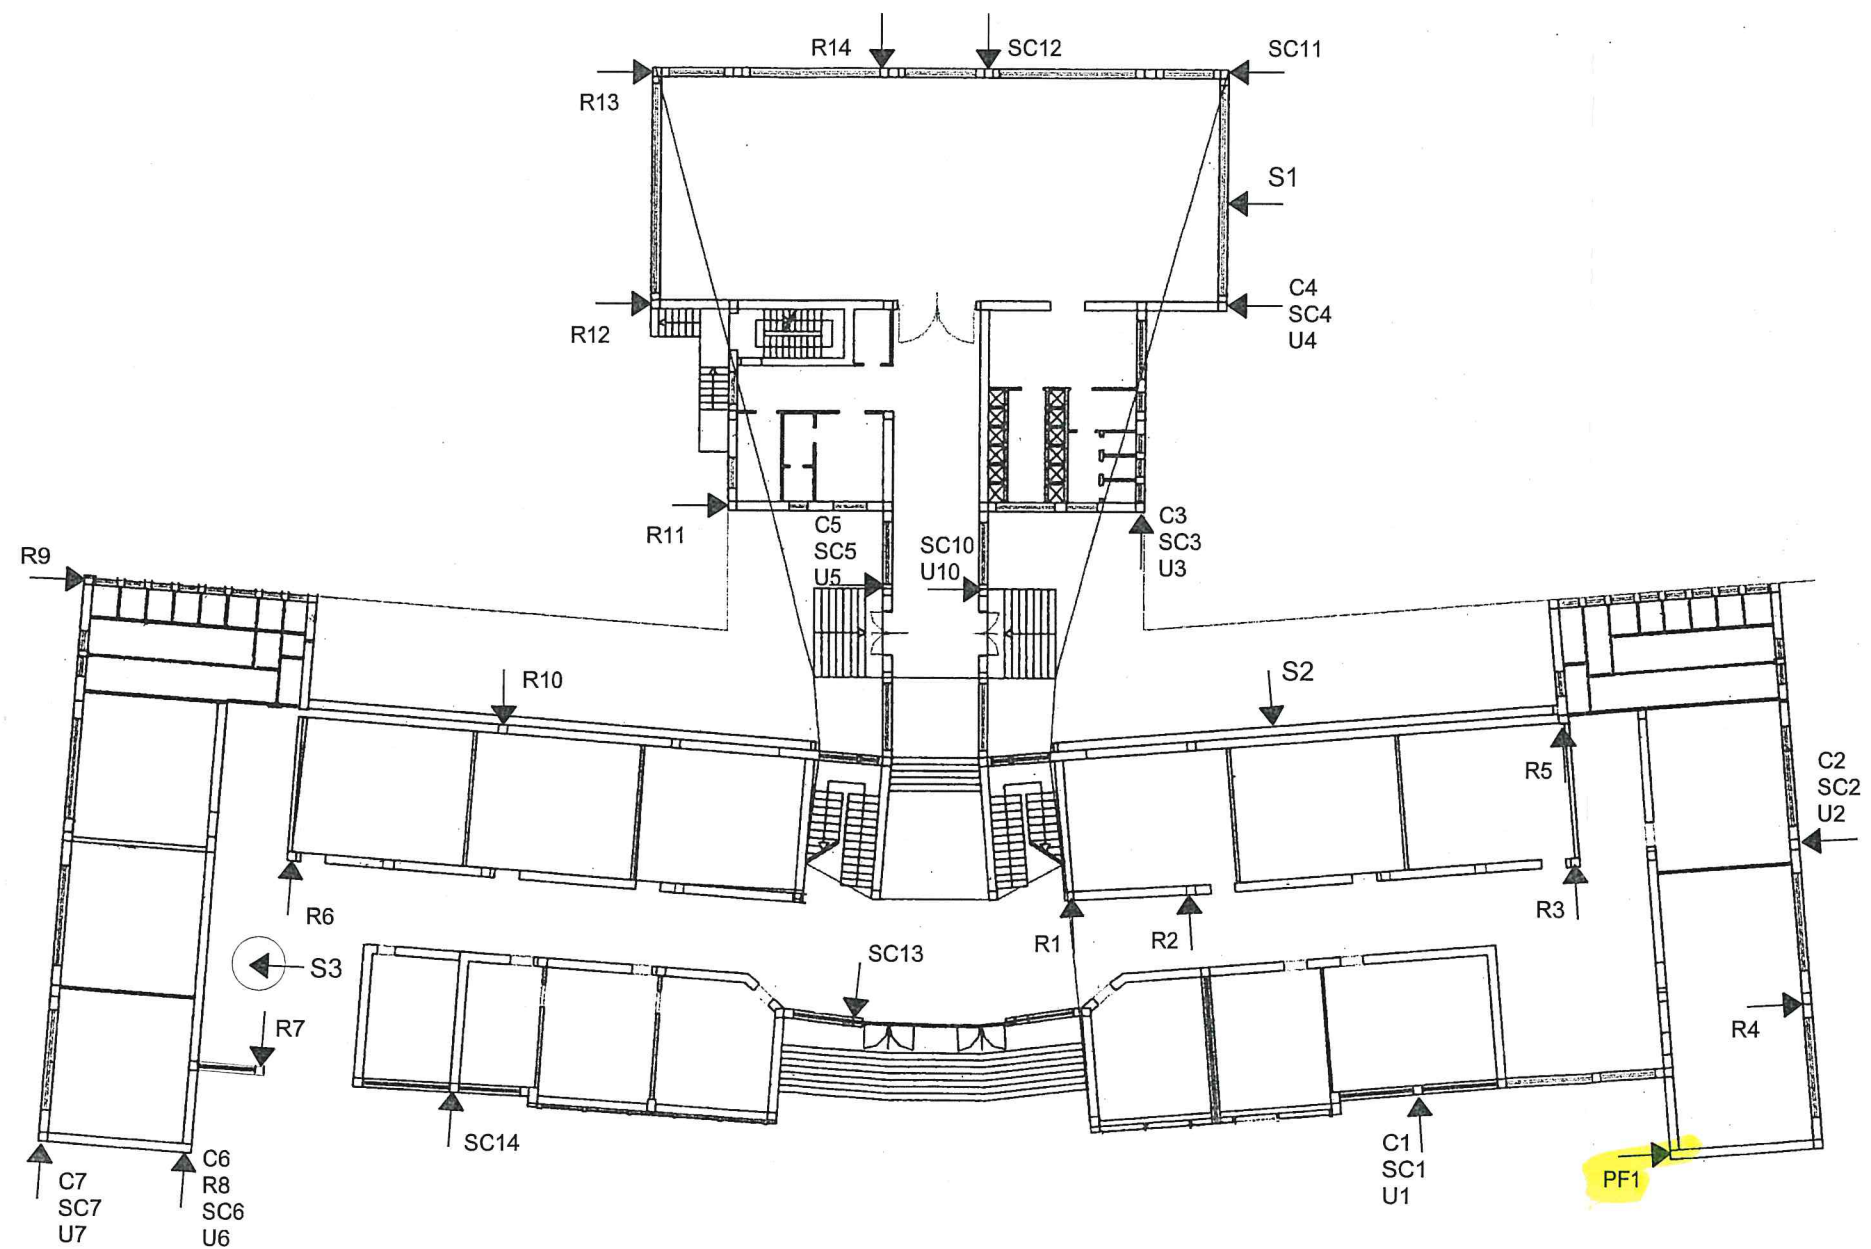

LEGENDA

- C = CAROTAGGIO
- PF = PRELIEVO FERRO
- R = RILIEVO ARMATURA
- SC = PROVA SCLEROMETRICA
- S = SAGGIO
- U = PROVA ULTRASONICA